











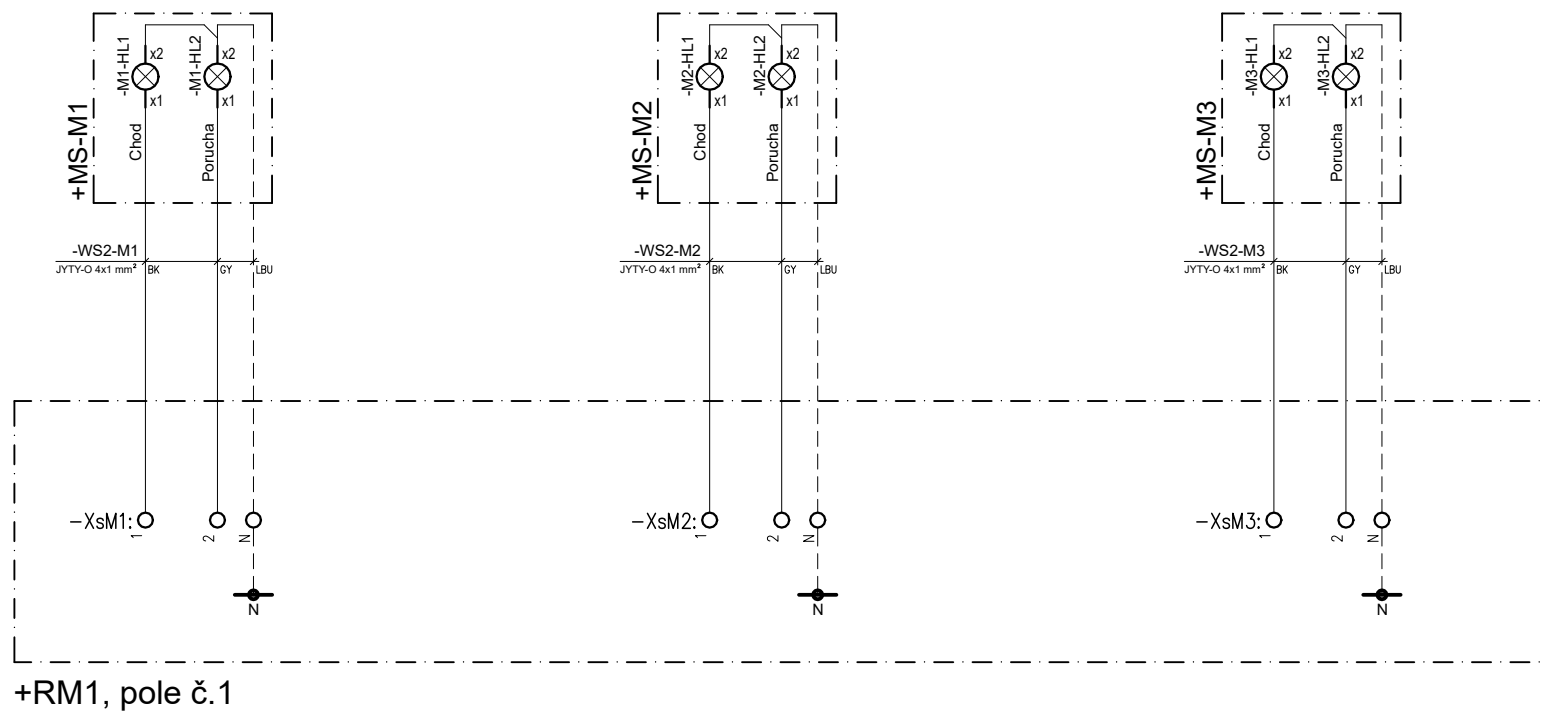




Vypracoval:	Bc. Martin Vitek	Bc. Martin Vitek K Žebračce 104, 751 21 Prosenice IČO: 87358417, Tel.: +420 608 963 397 e-mail: projekce.vitek@seznam.cz	
Zodpovědný projektant:	Bc. Martin Vitek		
Investor:	Město Plumlov, Rudé armády 302 , 798 03 Plumlov		
Akce:	ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry – III.etapa	Datum:	12 / 2020
Část:	D.2.2 Technologická elektroinstalace a MaR	Číslo zakázky:	PD-2020-002
	D.2.2.b Výkresová dokumentace	Katastr. území:	Obec Plumlov
		Stupeň:	DPS
Příloha:	Místní skříňky a vypínače	Formát:	A4
		Měřítko:	Číslo přílohy: - - - D.2.2.b.9



	0	1	2	3	4	5	6	7	
A									
B	<div><div>+MS-M1</div><div><div>Eaton M22-I2 (216537)</div></div><div><div>-M1-HL1</div><div><div>M1 – CHOD Čerpadlo 1</div><div>Eaton M22-L-W (216771) M22-A (216374) M22-LED230-W (216563)</div></div><div><div>-M1-HL2</div><div><div>M1 – PORUCHA Čerpadlo 1</div><div>Eaton M22-L-Y (216774) M22-A (216374) M22-LED230-W (216563)</div></div></div></div><div><div>+MS-M2</div><div><div>Eaton M22-I2 (216537)</div></div><div><div>-M2-HL1</div><div><div>M2 – CHOD Čerpadlo 2</div><div>Eaton M22-L-W (216771) M22-A (216374) M22-LED230-W (216563)</div></div><div><div>-M2-HL2</div><div><div>M2 – PORUCHA Čerpadlo 2</div><div>Eaton M22-L-Y (216774) M22-A (216374) M22-LED230-W (216563)</div></div></div></div><div><div>+MS-M3</div><div><div>Eaton M22-I2 (216537)</div></div><div><div>-M3-HL1</div><div><div>M3 – CHOD Čerpadlo 3</div><div>Eaton M22-L-W (216771) M22-A (216374) M22-LED230-W (216563)</div></div><div><div>-M3-HL2</div><div><div>M3 – PORUCHA Čerpadlo 3</div><div>Eaton M22-L-Y (216774) M22-A (216374) M22-LED230-W (216563)</div></div></div></div></div></div></div>								
C									
D	<div>Bezpečnostní vypínač</div> <div></div> <div>-QM1 400VAC / 20A 6,5kW (AC-23A)</div>	<div>Bezpečnostní vypínač</div> <div></div> <div>-QM2 400VAC / 20A 6,5kW (AC-23A)</div>	<div>Bezpečnostní vypínač</div> <div></div> <div>-QM3 400VAC / 20A 6,5kW (AC-23A)</div>	<div>Bezpečnostní vypínač</div> <div></div> <div>-QM29 400VAC / 20A 6,5kW (AC-23A)</div>	<div>Bezpečnostní vypínač</div> <div></div> <div>-QM30 400VAC / 20A 6,5kW (AC-23A)</div>				
E									
Výkres : Místní skřínky a vypínače Skřínky a vypínače						Arch. číslo : D.2.2.b.9	Formát : A4	List číslo : 3	Listů : -