


Název rozváděče :	MS1 (nová)
Rozměr (š x v x h) :	350 x 300 x 160 mm
Napěťová soustava :	---
Ovládací napětí :	230V AC
Cizí napětí :	---
Jmenovitý proud I <sub>n</sub> :	6 A
Zkratový proud I <sub>k''</sub> :	10 kA
Ochrana před úrazem :	Provedena dle normy ČSN 33 2000-4-41, ed.3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- automatickým odpojením od zdroje, čl.411</li> <li>- dvojitou nebo zesílenou izolací, čl.412</li> <li>- doplňkovou ochranou, čl. 415.1 (proudové chrániče) a čl. 415.2 (doplňující ochranné pospojování)</li> </ul>
Přívod :	Spodem
Vývody :	Dolů
Barva rozváděče :	Typový (RAL 7035)
Typ rozváděče :	Polyesterová rozvodnice Orion+
Počet polí :	1
St. krytí IP :	54 / 20
Prostředí :	Venkovní
Poznámka :	Dokumentace je v souladu s předpisy a normami ČSN platnými v době zpracování projektu.

<table> <tr> <td>Vypracoval:</td><td>Bc. Martin Vitek</td></tr> <tr> <td>Zodpovědný projektant:</td><td>Bc. Martin Vitek</td></tr> <tr> <td>Investor:</td><td>Město Plumlov, Rudé armády 302 , 798 03 Plumlov</td></tr> <tr> <td>Akce:</td><td>ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry – III.etapa</td></tr> <tr> <td>Část:</td><td>D.2.2 Technologická elektroinstalace a MaR D.2.2.b Výkresová dokumentace</td></tr> <tr> <td>Příloha:</td><td>Místní ovládací skříň MS1</td></tr> </table>	Vypracoval:	Bc. Martin Vitek	Zodpovědný projektant:	Bc. Martin Vitek	Investor:	Město Plumlov, Rudé armády 302 , 798 03 Plumlov	Akce:	ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry – III.etapa	Část:	D.2.2 Technologická elektroinstalace a MaR D.2.2.b Výkresová dokumentace	Příloha:	Místní ovládací skříň MS1	<table> <tr> <td colspan="2"><b>Bc. Martin Vitek</b> K Žebračce 104, 751 21 Prosenice IČO: 87358417, Tel.: +420 608 963 397 e-mail: projektce.vitek@seznam.cz</td></tr> <tr> <td>Datum:</td><td>12 / 2020</td></tr> <tr> <td>Číslo zakázky:</td><td>PD-2020-002</td></tr> <tr> <td>Katastr. území:</td><td>Obec Plumlov</td></tr> <tr> <td>Stupeň:</td><td>DPS</td></tr> <tr> <td>Formát:</td><td>A4</td></tr> <tr> <td>Měřítko:</td><td>Číslo přílohy: --- D.2.2.b.7</td></tr> </table>	<b>Bc. Martin Vitek</b> K Žebračce 104, 751 21 Prosenice IČO: 87358417, Tel.: +420 608 963 397 e-mail: projektce.vitek@seznam.cz		Datum:	12 / 2020	Číslo zakázky:	PD-2020-002	Katastr. území:	Obec Plumlov	Stupeň:	DPS	Formát:	A4	Měřítko:	Číslo přílohy: --- D.2.2.b.7
Vypracoval:	Bc. Martin Vitek																										
Zodpovědný projektant:	Bc. Martin Vitek																										
Investor:	Město Plumlov, Rudé armády 302 , 798 03 Plumlov																										
Akce:	ČOV a kanalizace Plumlov, Soběsuky, Žárovice a Hamry – III.etapa																										
Část:	D.2.2 Technologická elektroinstalace a MaR D.2.2.b Výkresová dokumentace																										
Příloha:	Místní ovládací skříň MS1																										
<b>Bc. Martin Vitek</b> K Žebračce 104, 751 21 Prosenice IČO: 87358417, Tel.: +420 608 963 397 e-mail: projektce.vitek@seznam.cz																											
Datum:	12 / 2020																										
Číslo zakázky:	PD-2020-002																										
Katastr. území:	Obec Plumlov																										
Stupeň:	DPS																										
Formát:	A4																										
Měřítko:	Číslo přílohy: --- D.2.2.b.7																										

POLOHA KONTAKT	Aut.	Vyp.	Ruční
13 - 14	1	0	0
23 - 24	0	0	1

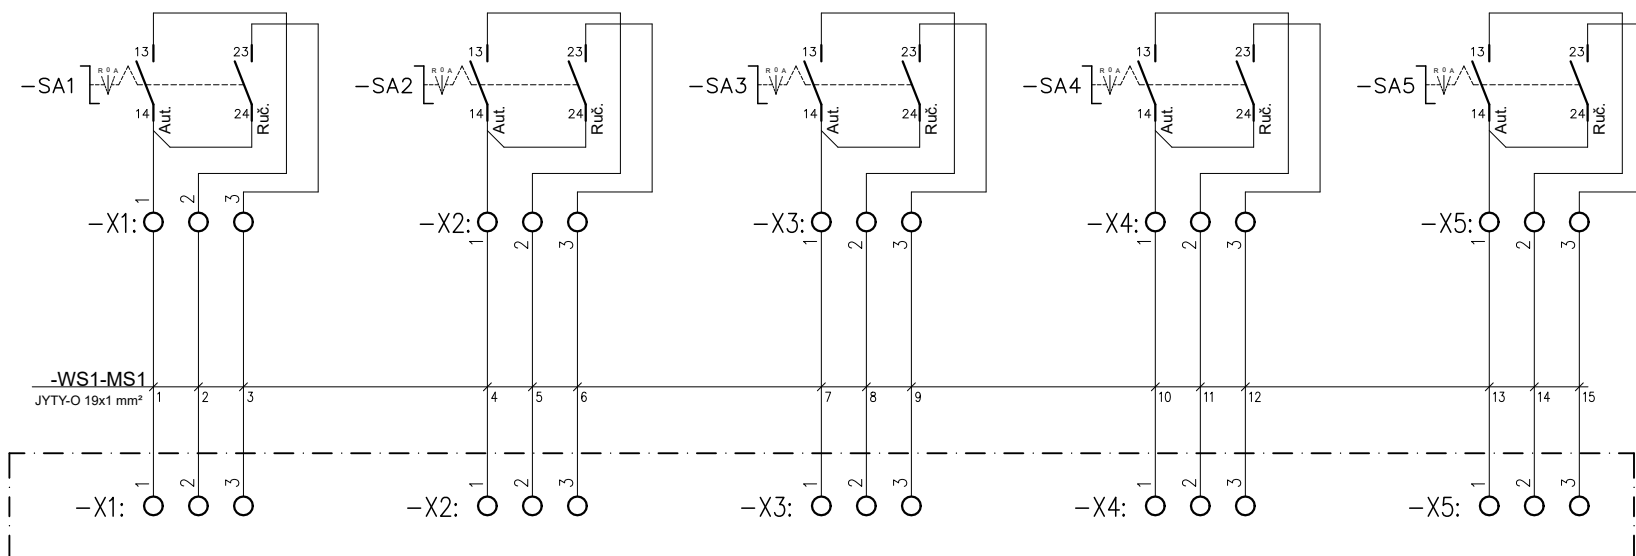

+RM1, pole č.1

Realizační firma před započítím prací prověří skutečné zapojení svorkovnic a návazkost signálů do nového ŘS.

A

B

C

D

E

**Polyesterový nástěnný rozvaděč  
(v-350 x š-300 x h-160)**

MS 1

350

300

160

Legenda :

1	Značení skříně
2	Výrobní štítek

Výkres : **Místní ovládací skříň MS1**  
Dispozice skříně

Arch. číslo :	D.2.2.b.7
---------------	-----------

Formát :	A4
----------	----

List číslo :	3
--------------	---

Listu :	-
---------	---

$\begin{array}{c} \text{---SA1} \\ 0 \\ \text{Vyp.} \quad \nabla \quad \text{Ru} \end{array}$

<b>—M1</b> Ponorné kalové čerpadlo Automaticky – 0 – Ručne	
Eaton	
M22-WRK3	(216872)
M22-A	(216374)
M22-K10 (2x)	(216376)

$\begin{array}{c} \text{---SA2} \\ 0 \\ \text{Vyp.} \quad \nabla \quad \text{Ru} \end{array}$

<b>-M2</b>	
Ponorné kalové čerpadlo	
Automaticky - 0 - Ručně	
Eaton	
M22-WRK3	(216872)
M22-A	(216374)
M22-K10 (2x)	(216376)

-M3	
Ponorné kalové čerpadlo	
Automaticky - 0 - Ručně	
Eaton	
M22-WRK3	(216872)
M22-A	(216374)
M22-K10 (2x)	(216376)

<b>-M4</b> Ponorné kalové čerpadlo Automaticky - 0 - Ručně	
Eaton	
M22-WRK3	(216872)
M22-A	(216374)
M22-K10 (2x)	(216376)

$\begin{array}{c} \text{—SA5} \\ 0 \\ \text{Vyp.} \quad \nabla \quad \text{Ru} \end{array}$

-M5	
Ponorné kalové čerpadlo	
Automaticky - 0 - Ručně	
Eaton	
M22-WRK3	(216872)
M22-A	(216374)
M22-K10 (2x)	(216376)

